

LX3V-2PT2ADV-BD 扩展模块说明指南

一、安装说明

安装前必须保证 PLC 主机以及 BD 模块端子配线的关联设备可靠断电。模块外壳对准 PLC 主机的 BD 模块槽插入安装，再锁上两颗标配的螺丝固定即可。

本模块附有两个标配接线端子头，接好配线后插在模块端子上。确认主机、模块、配线等安装无误即可通电使用。

注意：

- 1、使用电压输入不可超过绝对最大值（-15V/+15V），否则将会造成模块损坏。
- 2、要将功能扩展板安装牢固，并固定在 PLC 上，接触不良可能导致故障。
- 3、固定模块的螺丝、配线端子头螺丝拧紧扭矩是 0.3-0.6N.m，牢牢拧紧以免故障。
- 4、本产品仅在 LX3V 的 PLC 主单元上只能使用一个。
- 5、若该 BD 板模块插到旧固件版本的主机上时，所有的指示灯将全部闪烁。

警告： 安装/拆除模块或者在模块上接线之前要先切断电源，以避免触电或者产品损坏。

二、LX3V-2PT2ADV-BD 特点

1、本产品可以增加 4 个模拟输入点。使用时，将它安装在 PLC 顶部，因此不需要改变 PLC 的安装区域。

2、LX3V-2PT2ADV-BD 模块的模拟数字转换是 PT100 输入（-100℃~600℃），电压输入（-10V~10V），而且各个通道转换后的数值被存储在专用的特殊数字寄存器中，但不能调节模拟数字转换的特性。对应通道地址分配说明如下表。

表 1.1 2PT2ADV 的软件分配

软元件	说明	软元件	说明	
M8112	CH1: 热电阻类型切换标志 OFF: 热电阻类型 PT100	ON: 关闭	D8112	CH1 在 0.1℃ 单位下的温度
M8113	CH2: 热电阻类型切换标志 OFF: 热电阻类型 PT100		D8113	CH2 在 0.1℃ 单位下的温度
M8114	CH3: 输入模式切换标志 OFF: 电压输入模式		D8114	CH3 的数字值
M8115	CH4: 输入模式切换标志 OFF: 电压输入模式		D8115	CH4 的数字值

三、外形和端子说明

图 1.1 BD 板外形图

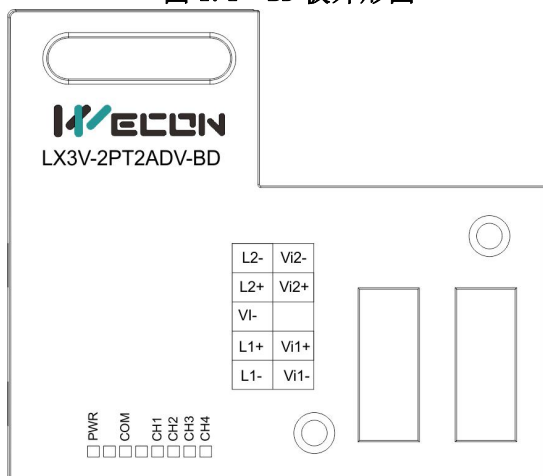


表 1.2 端子分配图

IN_2PT 部分		IN_2ADV 部分	
2 线/3 线制 PT100 热电阻		电压输入范围: -10V~10V	
L2-	第二路传感器信号输入负极	Vi2-	第二路电压输入负极
L2+	第二路传感器信号输入正极	Vi2+	第二路电压输入正极
VI-	传感器公共极		不接
L1+	第一路传感器信号输入正极	Vi1+	第一路电压输入正极
L1-	第一路传感器信号输入负极	Vi1-	第一路电压输入负极

LED 灯功能说明:

- PWR 灯: 正常上电常亮 (程序有运行就会亮)。
- COM 灯: 与 PLC 正常通讯时闪烁, 超时灯灭。
- CH1 灯: 通道 1 灯, 量程内常亮, 量程外闪烁 (-100~600℃)。M8112 为 ON 时灯灭。
- CH2 灯: 通道 2 灯, 量程内常亮, 量程外闪烁 (-100~600℃)。M8113 为 ON 时灯灭。
- CH3 灯: 通道 3 灯, 量程内常亮, 量程外闪烁 (-10V~10V)。M8114 为 ON 时灯灭。
- CH4 灯: 通道 4 灯, 量程内常亮, 量程外闪烁 (-10V~10V)。M8115 为 ON 时灯灭。

四、规格

- 1、一般规格: 和 PLC 主单元一样。(请参考可编程控制器 PLC 主单元的附带说明书。)
- 2、电源规格: 由可编程控制器内部供给电源。
- 3、性能规格

项目	说明		
电源	5VDC ±10%, 70mA (由主机内部供应电源)		
PT 部分			
模拟输入信号	箔热电阻 PT100 传感器 (100Ω), 3 线, 2 个通道输入 (CH1, CH2)		
传感器电流	1mA 传感器: 100Ω (PT100)		
补偿范围	-100℃ 到 600℃ (推荐使用范围)	超范围显示	32767
数字输出	-1100 到 6100 (单位 0.1℃) 12 位转换 11 数据位+1 符号位		
测量精度	0.2℃~0.3℃		
总精度	全范围的±0.5% (补偿范围)		
转换速度	2 通道 50ms		
转换特性			
ADV 部分			
模拟输入范围	DC -10V~10V (输入电阻 160K), 注意: 如果输入电压超过±15V, 单元会被损坏		
额定范围	-10V~10V: -2000~2000		
最大显示范围	-2048~2048		
分辨率	5mV [10V 默认范围 1/2000]		
综合精度	满刻度的±0.5%		
A/D 转换时间	1 个扫描周期 (模拟数字转换是用 END 指令完成的)		
输入特性			
绝缘	在 PLC 的各个通道之间没有绝缘		
占用点数	0 点 (因为是通过数据寄存器操作的, 所以 2ADV 不受主 PLC 的标准最大控制点数的影响)		

五、接线

接线说明:

1、运用 2 线制 PT100：使用第一通道时，L1-和 VI-用导线短接，传感器两根引线分别接 L1+和 L1-。同理使用第二通道是 L2-和 VI-短接，传感器两根引线分别接 L2+和 L2-。

2、运用 3 线制 PT100：使用第一通道时，其中两根同颜色的引线分别接 L1-和 VI-，另一条不同颜色线接 L1+，第二道通同理连接。

警告： 安装/拆除扩展板或者在扩展板上接线之前要先切断电源，以避免触电或者产品损坏。

注意:

1、不要将信号电缆放在高压电源电缆附近，也不要将它们放在同一个干线管道中。否则可能会收到干扰或者电涌。让信号电缆和电源电缆保持一个安全距离，至少要 100mm。

2、有条件可用屏蔽电缆，将屏蔽电缆的屏蔽层接地。但是它们的接地点和高电压线不能是同一个。

3、不要连接尺寸不允许的电缆，以免接触不良或损坏产品。

4、固定电缆，这样任何力不会直接作用到端子排或者电缆连接区上。

5、端子的拧紧力矩是 0.5~0.6N.m。要拧紧，防止故障。


6、不要使用空端子。

5.1 适用电缆

- 和输出设备连接采用 AWG25-16。
- 最大端子拧紧力矩是 0.5~0.6N.m。
- 使用不同型号的电缆可能会引起和端子之间的接触不良。使用压装端子以达到良好的接触。


线号和横截面积

线号	横截面积 (mm ²)	末端处理
AWG26	0.1288	绞合电缆：剥去护套，搓合芯线，然后连接电缆。 单芯电缆：剥去护套，然后连接电缆。
•	•	
•	•	
AWG16	1.309	




5.2 输入输出模式

热电阻 PT100 输入模式

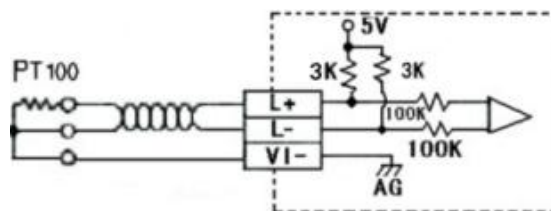

电压输入模式

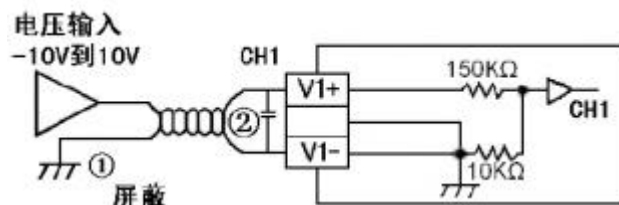

①、模拟量输入通过双绞线屏蔽电缆来接收。电缆应远离电源线或其他可能产生电气干扰的电线。

②、如果输入有电压波动，或在外部接线中有电气干扰，可以接一个平滑电容器（0.1uF 到 0.47uF, 25V）。

六、编程实例

各个通道的热电偶 PT100 输入以数字量的形式被存储在数据寄存器 (D8112, D8113)。在每个“END”指令时数字值会被自动存储,数字值是用特殊辅助继电器 M8112 和 M8113 指定的模拟数字转换特性计算的。


对于输入而言,各个通道的模拟量 (-10V~10V) 以数字量的形式被存储在数据寄存器 (D8114, D8115)。在每个“END”指令时,用由特殊辅助继电器 M8114 和 M8115 指定的模拟数字转换特性计算的。

6.1 基本编程举例


注意:

- 1、驱动 M8112 和 M8113, 指定 CH1 和 CH2 的模拟数字转换特性;
- 2、PT 仅支持 PT100 的热电阻 (详见软元件分配);
- 3、M8112~M8115 为 ON 时, 对应的通道不执行转换动作, 均显示为 0, 即通道关闭。
- 4、在 PT 执行完模拟数字转换后不要通过操作用户程序, 编程工具或图形操作终端来改变 D8112 或 D8113 的数字值。(同理 ADV 也是)

下列程序将 CH1 和 CH2 设置成 PT100 的热电阻的输入模式, 2PT 转换后各通道的数字值被存储在 D0 和 D2 中。

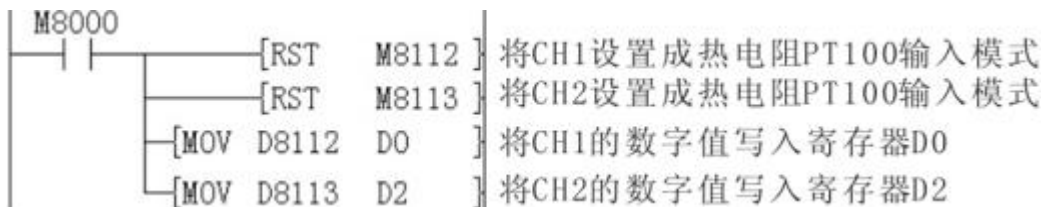

下列程序将设置成电压输入模式, AD 转换后各通道的数字值被存储在 D0 和 D2 中。

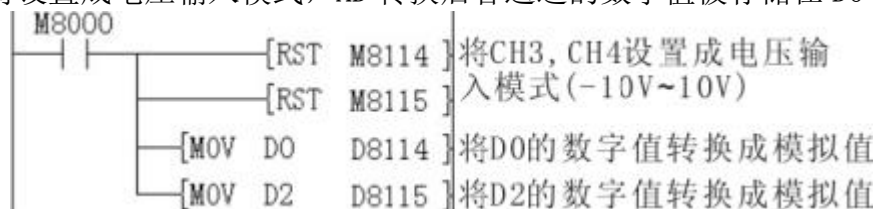

*如果数字值没有被存入 D0 或 D2, D8112 和 D8113, D8114 和 D8115 可以同时被直接用于设定值和其他指令。

例如计时器\计数器。


6.2 应用程序举例

- 注意:**
- 因为采用了额外的编程命令, 所以模拟数字转换的精度和分辨率与规格不同。
 - 模拟输出的原始范围没有改变。

热电阻输入模式

在热电阻输入模式下, 2PT 将模拟值转换成摄氏度温度数字输出 (单位 0.1℃)。如果在程序中使用的华氏度, 则需将华氏度数字量转化成摄氏度数字量, 如下列编程举例所示。从模拟值转换而来数字值被存储在 D8112 或 D8113 中。


因为摄氏度转华氏度的公式是: 华氏度=摄氏度×9÷5+32, 所以用户程序中使用的华氏度为: D0=(D8112 或 D8113) ×9÷5+320, 单位 0.1℃。基于上述公式的编程举例如下图所示 (CH1 的情况下):

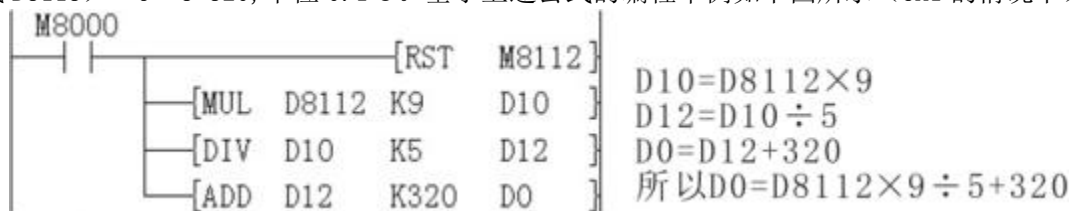

电压输入模式

在电压输入模式下，2ADV 将数字值-10V~10V 转换成数字输出-2000~2000。如果在程序中使用数字范围是 0~20000，则范围-2000~2000 必须要被转换成 0~20000，如下列编程举例所示，从模拟值转换而来数字值被存储在 D8114 或 D8115 中。

因为数字值的范围被从-2000~2000 转换成 0~20000，所以模拟输出的精度不再刚好是 5mV。

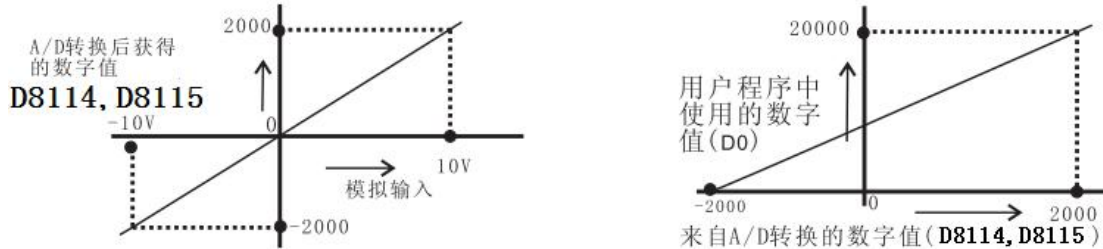

如果在 D0 中使用的数字值范围是 (0~20000)，请见下文，用户程序中使用的数字值： $D0 = 5 \times (D8114 \text{ 或 } D8115) + 10000$ ，基于上述公式的编程举例如下所示（CH3 的情况下）

```

M8000
├── [RST M8114]
├── [MUL K5 D8114 D2]
└── [ADD D2 K10000 D0]
    
```

七、扩展功能

BD 板扩展功能是在原有的 BD 板基础上新增的一项功能，能够把 BD 板的型号，版本号等信息通过 CPAVL 指令映射到对应软元件上，通过查看这片软元件地址，可以得到 BD 板的型号，版本号等信息。

需要注意的点：

- (1)、支持 BD 板版本号在 200 以上的固件
- (2)、所有的类型的 BD 板，如果用的是非掉电保存位地址 (M0~M499)，当把 PLC 的开关拨到 STOP 时位会被清零同时也会随之切换状态。
- (3)、支持扩展功能的 PLC 版本号如下表所示

支持扩展功能的新版 BD 板		支持扩展功能的新版 PLC	
BD 板型号	主版本号及以上	PLC 类型	主版本号及以上
2ADI2DAI	200	LX2V	24007
2ADV2DAV	200	LX2E	25015
4ADI	200	LX3VA1	22008
4ADV	200	LX3V	25016
2PT2DAI	200	LX3VP	25106
2PT2DAV	200	LX3VE	25205
2PT2ADV	200	LX3VM	25302
2TC2DAI	200		
2PTS	200		

7.1 基本编程举例

BD 板扩展功能是在原有的 BD 板基础上新增的一项功能，能够把 BD 板的型号，版本号等信息通过 CPAVL 指令映射到对应软元件上，通过查看这片软元件地址，可以得到 BD 板的型号，版本号等信息。


具体的兼容性如下表所示：（都是新版本没用 CPAVL 指令也不会映射）

	新版 PLC	旧版 plc
新版 BD 板	使用新的功能与映射	使用旧的功能与映射
旧版 BD 板	使用旧的功能与映射	使用旧的功能与映射

PS：当 PLC 或者 BD 板不是以上版本时候，不能使用扩展功能，则 BD 板的信息还是存放在原来的位置（即 D8112~D8119 软元件上）。

7.2 应用案例:

使用的映射梯形图如下:

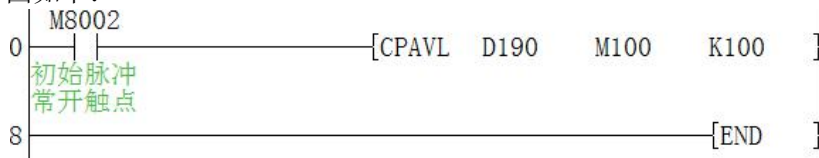

对应地址说明:

软元件	2PT2ADV
D190~D199	保留
D200	型号
D201	版本号
D202	预留
D203	通道 1 状态码
D204	通道 2 状态码
D205	通道 3 状态码
D206	通道 4 状态码
D207	预留
D208	预留
D209	预留
D210	预留
D211	通道 1 温度值 (0.1℃)
D212	通道 2 温度值 (0.1℃)
D213	通道 3 数字值
D214	通道 4 数字值
D215~D226	预留
D227	预留
D228	预留
D229	通道 3 增益值
D230	通道 4 增益值
D231	预留
D232	预留
D233	通道 3 偏移值
D234	通道 4 偏移值
-----	-----
M100	预留
M101	预留
M102	增益偏移生效开关 (0:关 1:开)
M103	增益偏移生效开关 (0:关 1:开)

对应通道状态码	说明
BIT0 = 1	错误状态标志位: 当出现错误时, 该位置一
BIT1 = 1	预留
BIT2 = 1	采样值超范围标志位
BIT3 = 1	预留
BIT4 = 1	增益偏移设置错误标志位 (ADI/DAI/ADV/DAV 才有)
BIT5 = 1	预留
BIT6 = 1	未校准错误标志位 (BD 板没有进行校准)
BIT7 = 1	增益偏移设置生效标志位

增益和偏移值 (只有 ADI/ADV/DAIDAV 才有这个功能)

配置正确: 需满足增益大于偏移并且增益不等于 0 即可。

配置错误：状态码会提示出错，并且配置不会生效（会用默认值取代计算，但不会改变设置值）。

PS：ADV, DAV 的默认值 增益：5000 偏移：0 常数：1000

ADI, DAI 的默认值 增益：20000 偏移：4000 常数：2000

增益的计算公式： 显示值 = (输入值 - 偏移值) * 常数 / (增益值 - 偏移值)